

# 設備更新ならば補助金活用 採択結果&傾向分析

## 上手に活用して設備導入コストを落とす！実践レポート

補助金を検討いただいている方に  
是非ご覧いただきたい情報です！

- ☑ 補助金が活用できることはわかっているが取組んでいない
- ☑ 多くの時間を要する為、採択されないリスクが怖い
- ☑ 更新せざるをえない設備ばかりなので、どちらにしても更新する
- ☑ 結局、普通にメーカーから購入して設備更新をしている
- ☑ 時間をかけなく、確実に補助金が採択される方法が知りたい！



そのような皆様は、第一に最近の**採択傾向**を知りましょう！

### 《数字で見る補助金採択結果》

国内最大級である経済産業省が行っている省エネに寄与する設備更新に対する補助事業である「エネルギー使用合理化等事業者支援事業」の採択結果を見てきます。

分類	申請件数	採択件数	採択率
I.工場・事業場単位	577件	356件	61.7%
II.設備単位	3004件	2115件	70.4%

■より詳しく分析をしています！全体レポートの抜粋版をご紹介します！■



TAMURA  
ENVIRO  
TAMURA-Group

タムラエンバイロ株式会社

TEL 083-941-0883

FAX 083-941-0881

今回のテーマは  
補助金活用！  
オトクに設備導入を！



国内  
最大級

# 補助金 採択レポート抜粋して ご紹介します！！

## 平成30年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業 採択状況

今回の省エネ補助金の公募要件は大きく2つありました。

### I.工場・事業場単位

事業所において1%以上の省エネ率を実現できる設備更新をする場合


### II.設備単位

事前に指定された10種類の設備区分のうち省エネ性能が一定以上の設備を導入する場合

各補助金の採択結果についてご紹介します。

### 1. 工場・事業場単位における採択件数・採択率状況

※平成28年度以前は現「I. 工場・事業所単位」での公募件数であった為、件数が多い。

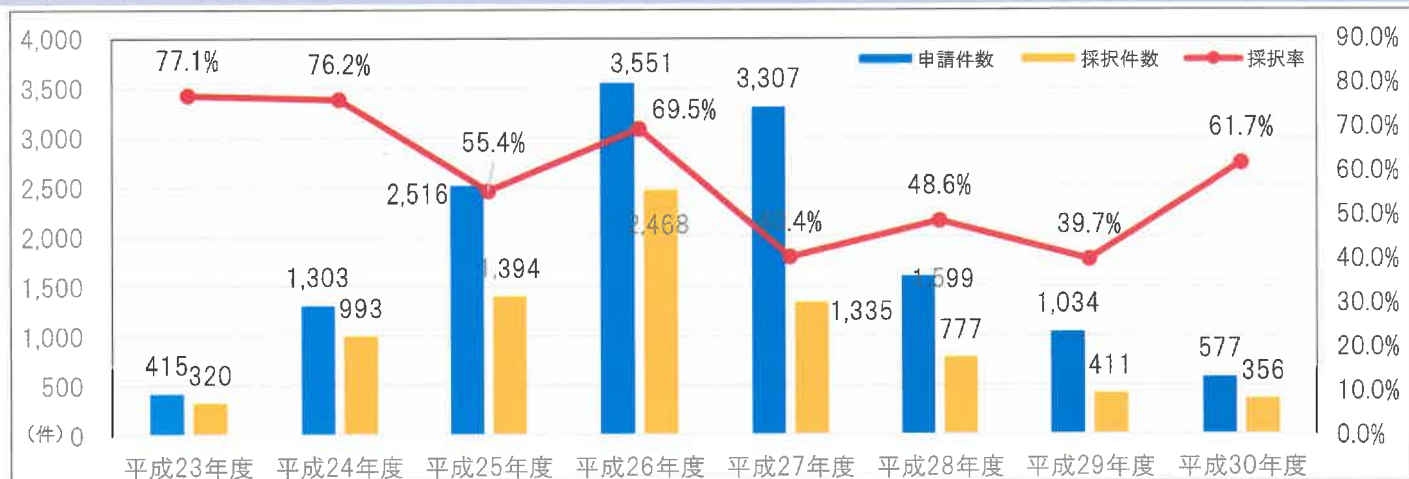

### 2. 設備単位における対象設備別採択件数・採択率状況

※1 事業所複数設備申請している場合があり、前頁の数値と異なる

	申請数	採択数	採択率	平均省エネ率	平均省エネ量	平均費用対効果 (ki/千万円)
高効率照明	1,499	1,098	73.2%	60.3%	23.1kl	675
高効率空調	1,202	827	68.8%	44.6%	16.3kl	182.3
産業ヒートポンプ	2	1	50.0%	*	*	*
業務用給湯器	24	16	66.7%	21.6%	7.3kl	317.7
高性能ボイラ	268	183	68.3%	6.2%	25.3kl	194.2
高効率コジェネ	3	3	100.0%	12.5%	1.1kl	43.8
低炭素工業炉	18	14	77.8%	27.4%	71.5kl	211.7
変圧器	186	127	68.3%	46.2%	6.1kl	215.1
冷凍冷蔵設備	103	68	66.0%	27.9%	19.4kl	245
産業用モータ	98	70	71.4%	7.6%	7.3kl	130.6
合計	3,403	2,407	70.7%			

### ピックアップポイント

#### I.工場・事業場単位

- 平均省エネ率は22.4% (前年度省エネ率21.2%)
- 採択額は116.8億円  
1事業あたり約3280万円 (前年度は採択額151.7億円 1事業あたり約3690万円)

#### II.設備単位

- 採択率は前年対比+13.16%  
※事業所申請件数 (前年度採択率57.57%)
- 採択額は73.5億円  
1事業所当たり約348万円 (前年度は約334万円)  
1設備あたり約305万円 (前年度は約293万円)

今後省エネ補助金を検討される皆様へ！

注目すべき情報満載の補助金レポート

無料  
進呈

11月30日までに  
お問合せを！

### — お客様お問い合わせ記入欄 —

今回の記事内容に関して、ご質問・ご不明な点があれば、下記にご記入の上、FAXして頂くか、TELにてお問い合わせ下さい

- 補助金申請について相談をしたい！  
 注目情報満載補助金レポートを希望する  
 その他( )

お名前: .....

貴社名: .....

ご住所: 〒 .....

電話番号: .....



タムラエナバイロ株式会社

FAX 083-941-0881

担当: 西村 山口市下小鯖363-7